

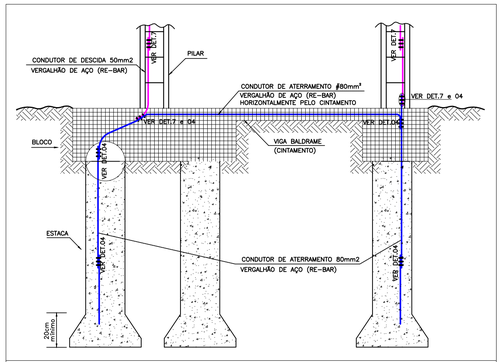



DETALHE 1 – ATERRAMENTO NOS TUBULÕES OU ESTACAS ESCAVADAS E RE–BAR PELO CINTAMENTO
SEM ESCALA

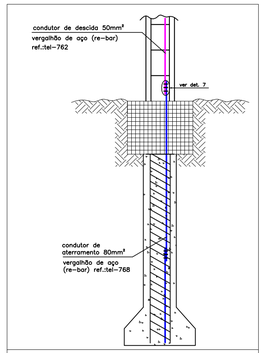


DETALHE 2 – ATERRAMENTO NOS TUBULÕES OU ESTACAS
SEM ESCALA




DETALHE 3 – INTERLIGAÇÃO ENTRE RE–BAR E CABO DE COBRE NU
SEM ESCALA




DETALHE 04 – EMENDA DOS VERGALHÕES DE FUNDAÇÃO
SEM ESCALA

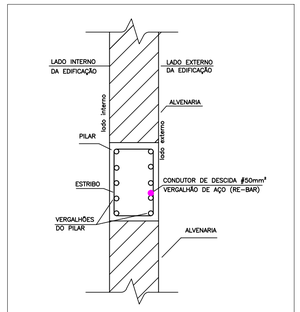


DETALHE 5 – LOCALIZAÇÃO DA "RE–BAR"
SEM ESCALA

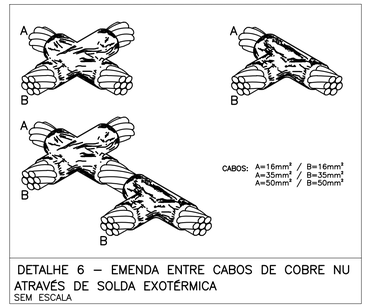


DETALHE 6 – EMENDA ENTRE CABOS DE COBRE NU ATRAVÉS DE SOLDA EXOTÉRMICA
SEM ESCALA




DETALHE 7 – EMENDA DOS VERGALHÕES DE DESCIDA
SEM ESCALA




DETALHE 14 – CONECTOR ATERRINSERT PARA ENSAIO DE CONTINUIDADE
SEM ESCALA

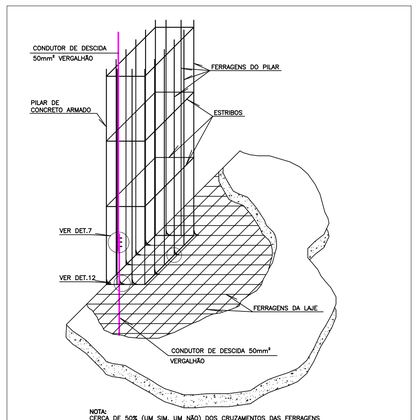


DETALHE 8 – ENCONTRO DAS FERRAGENS DAS LAJES COM AS FERRAGENS DOS PILARES
SEM ESCALA

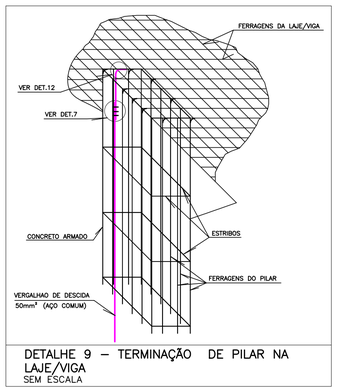


DETALHE 9 – TERMINAÇÃO DE PILAR NA LAJE/VIGA
SEM ESCALA




DETALHE 10 – TERMINAÇÃO DE RE–BAR COM AS FERRAGENS DA ÚLTIMA LAJE/VIGA OU RE–BAR
SEM ESCALA




DETALHE 11 – ATERRAMENTO DE PARTES METÁLICAS DA EDIFICAÇÃO
SEM ESCALA

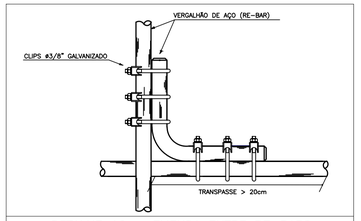


DETALHE 12 – EMENDA ENTRE RE–BARS
SEM ESCALA

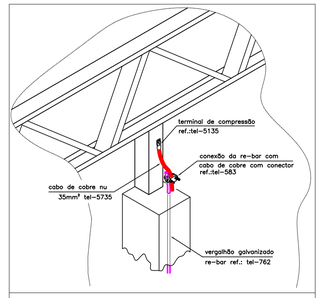


DETALHE 13: INTERLIGAÇÃO DA RE–BAR COM A CAPTAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA
SEM ESCALA

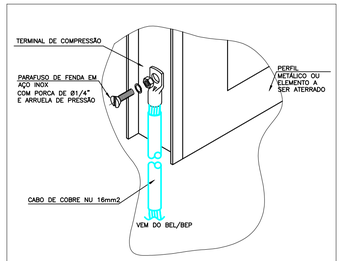


DETALHE 17 – EQUALIZAÇÃO DE PERFIL METÁLICO USANDO CABO DE COBRE
SEM ESCALA

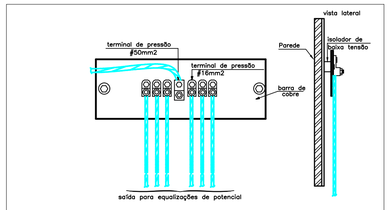


DETALHE 15 – MONTAGEM DA CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL LOCAL. (BEP/BEL)
SEM ESCALA




DETALHE 16 – EQUALIZAÇÃO DE TUBULAÇÕES METÁLCAS OU ESTRUTURAS SEÇÃO CILINDRICA.
SEM ESCALA

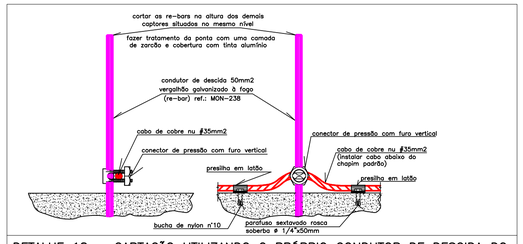


DETALHE 18 – CAPTAÇÃO UTILIZANDO O PRÓPRIO CONDUTOR DE DESCIDA DO PÁRA RAIOS, VERGALHÃO GALVANIZADO A FOGO "RE–BAR" 50mm2x4m.
SEM ESCALA

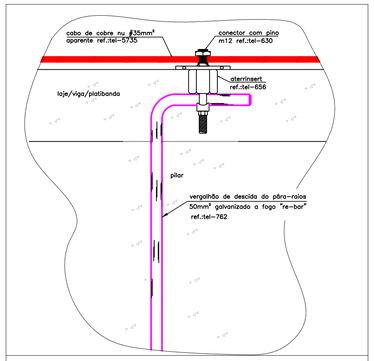


DETALHE 19: TERMINAÇÃO DE PILAR NA LAJE/VIGA E LIGAÇÃO COM SISTEMA DE CAPTAÇÃO
SEM ESCALA

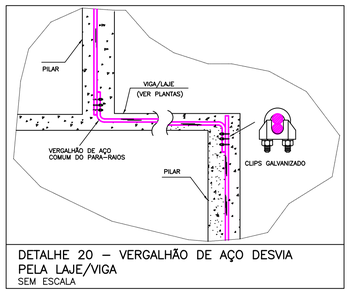


DETALHE 20 – VERGALHÃO DE AÇO DESVIA PELA LAJE/VIGA
SEM ESCALA

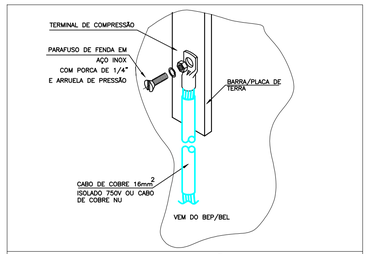


DETALHE 21 – EQUALIZAÇÃO DA BARRA DE TERRA USANDO CABO DE COBRE
SEM ESCALA

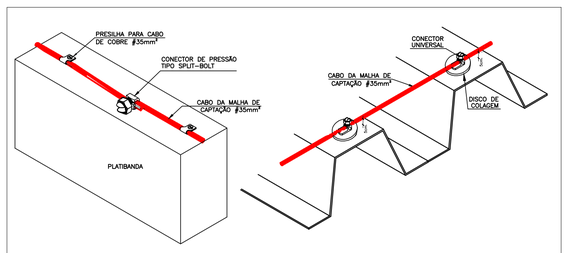


DETALHE 22 – FIXAÇÃO DO CABO SOBRE A PLATIBANDA/LAJE OU TELHADO E EMENDA ENTRE CABOS DE COBRE NU COM CONECTORES DE PRESSÃO
SEM ESCALA

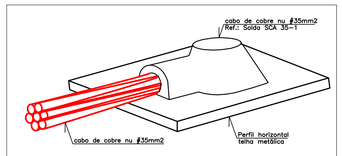


DETALHE 23 – CONEXÃO POR SOLDA DE CABO DE CAPTAÇÃO COM TELHA METÁLICA
SEM ESCALA

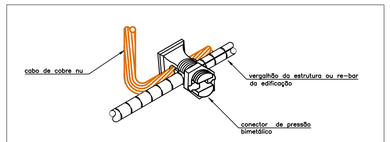

DETALHE 24 – INTERLIGAÇÃO DA ESTRUTURA E CABO DE COBRE NU
SEM ESCALA

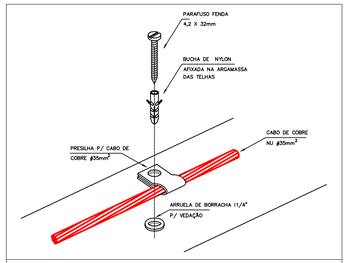

DETALHE 25 – FIXAÇÃO DO CABO SOBRE A LAJE/PLATIBANDA INSTALAR A CADA 100CM
SEM ESCALA

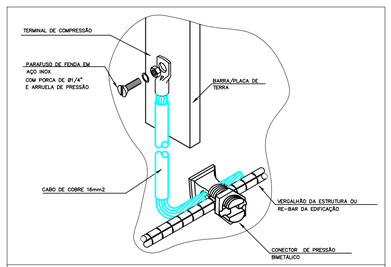

DETALHE 26 – EQUALIZAÇÃO DE BARRA/PLACA DE TERRA NA ESTRUTURA USANDO CABO DE COBRE
SEM ESCALA

OBSERVAÇÕES

REVISÃO	DESCRIÇÃO	TIPO	ELABORADO	VERIFICADO	DATA
00	EMISSÃO INICIAL	EXE	GBO	DPM	09/2022

TIPOS DE EMISSÃO: ATP - ANTEPROJETO; BSC - BÁSICO; EXE - EXECUTIVO; APV - APROVADO; PCT - P/ CONSTRUÇÃO; ASB - "AS BUILT"; CNC - CANCELADO

ELABORAÇÃO:
CONSÓRCIO PITÁGORAS
Consorcio Pitágoras
Rua Desembargador Jorge Fontana, nº 80, salas 1303 e 1304, Edifício Belvedere Plaza, Bairro Belvedere, Belo Horizonte, CEP 30.320,670
TEL.: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7079 / (31) 3571-1920

REALIZAÇÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA
RUA FARMACÊUTICO JOÃO DE PAULA RODRIGUES, 210– CENTRO
SERRANIA–MG – CEP:37.143–000
TEL.:(35)3284–1313

POLICLÍNICA
RUA OLIMPIA PIRES DE SOUZA, CIDADE DE SERRANIA–MG – 37.136–000

PROJETO DE SPDA

AUTORIA DO PROJETO:
Moisés Coelho P. Moura
MOISÉS COELHO PERPÉTUO MOURA
CREA/MG - 161742/D

CONTRATANTE DO PROJETO:
RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

DATA: SETEMBRO/2022
CÓDIGO: PRJ-SPD

TÍTULO DOS DESENHOS: DETALHES GERAIS
PRANCHA: 03/03

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR.
TÍTULO DOS DESENHOS: PRJ-EXE-SPD-SRN-PLC-0101-REV00

FORMATO - A1
841x594mm